

SOCHACZEW

STUDIUM UWARUNKWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

SKALA 1 : 25 000

UWARUNKOWANIA
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

— granice miasta
i gmin sąsiednich
■ rzeki

Istniejące linie elektroenergetyczne
napowietrzne:
— 220 kV
— 110 kV
— 15 kV

kablowe:
- - - 15 kV


Projektowane linie elektroenergetyczne:

— napowietrzne 15 kV
- - - kablowe 15 kV

Stacje transformatorowe:
○ istniejące
○ projektowane

■ istniejące główne
punkty zasilania

Legenda zmiany studium
— granica zmiany studium

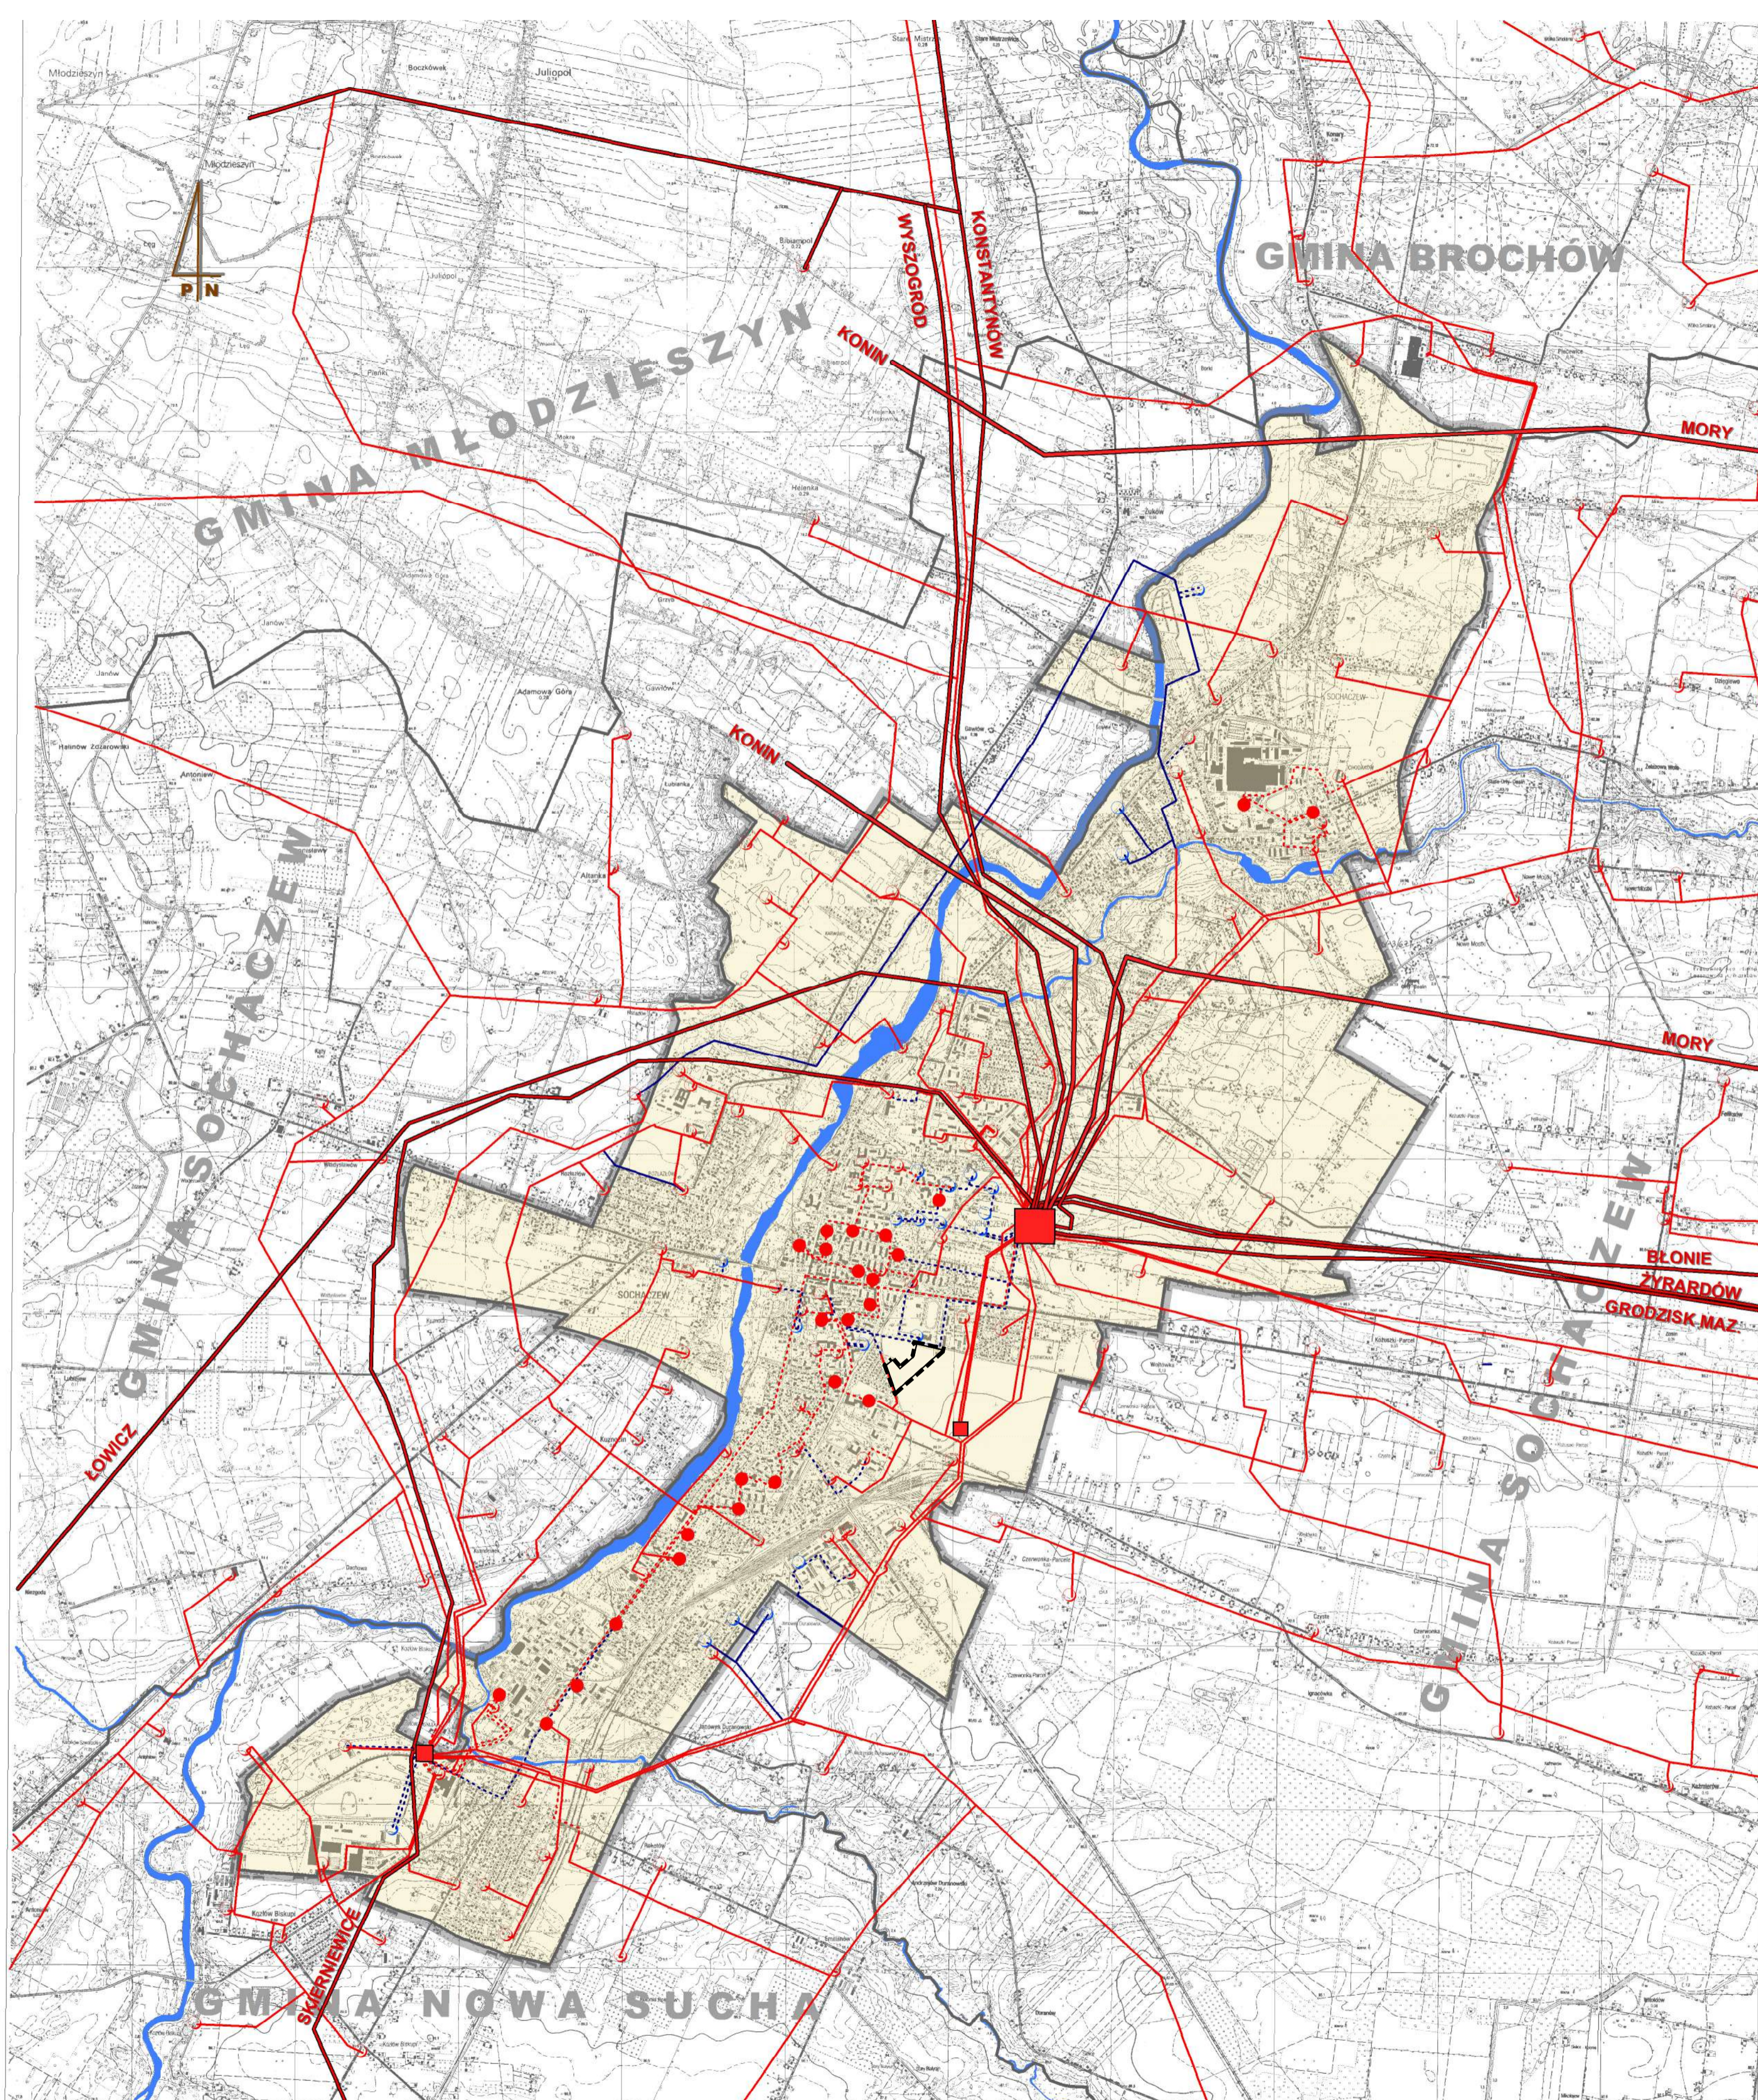

0 500 1 000 1 500 2 000 m